


LEGENDA COMPONENTI

GT1	CALDAIA VISSNMANN VITOCROSSA 300-CR38 Mantecola: 7436409801006 Tipic: - Potenza termica al focolare [kW]: 742 Potenza termica utile [kW]: 720	VS1	VALVOLA DI SICUREZZA GT1 Marca: Caleffi Mantecola: 92402 Pressione: 3,5 bar Diametro: 1"
GT2	CALDAIA VISSNMANN VITOCROSSA 300 Tipic: - Potenza termica al focolare [kW]: 742 Potenza termica utile [kW]: 720	VS2	VALVOLA DI SICUREZZA GT1 Marca: Caleffi Mantecola: 92393 Pressione: 3,5 bar Diametro: 1"
BR1	BRUCIATORE GT1 RIELLO RS 68E BLU Tipic: soffiato Mantecola: 02098005095 Potenza minima [kW]: 150 Potenza massima [kW]: 860	VS3	VALVOLA DI SICUREZZA GT2 Marca: Caleffi Mantecola: 91803 Pressione: 3,5 bar Diametro: 1"
BR2	BRUCIATORE GT2 RIELLO RS 68E BLU Tipic: soffiato Mantecola: 02098005095 Potenza minima [kW]: 150 Potenza massima [kW]: 860	VS4	VALVOLA DI SICUREZZA GT2 Marca: Caleffi Mantecola: 91803 Pressione: 3,5 bar Diametro: 1"
VX1	VASO DI ESPANSIONE GT1 Marca: Eih Mantecola: E-252873 Volume: 150 l Pressione: 1,5 bar	VSS	VALVOLA DI SICUREZZA SCAMBIATORE Marca: Caleffi Mantecola: 92425 Pressione: 3,5 bar Diametro: 1"
VX2	VASO DI ESPANSIONE GT2 Marca: Eih Mantecola: E-252876 Volume: 150 l Pressione: 1,5 bar	M1	MISCELATRICE CIRCUITO 1 PARTE VECCHIA Marca: Landaskoy Mantecola: 92425 Pressione: 3,5 bar Diametro: 1"
VX3	VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO 1 PARTE VECCHIA Marca: Eih Mantecola: E-286528 Volume: 250 l Pressione: 1,5 bar	M2	MISCELATRICE CIRCUITO 2 UFFICI Marca: Landaskoy Mantecola: 92425 Pressione: 3,5 bar Diametro: 1"
VX4	VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO 1 PARTE VECCHIA Marca: Eih Mantecola: E-241434 Volume: 200 l Pressione: 1,5 bar	M3	MISCELATRICE CIRCUITO 3 BIBLIOTECA Marca: Landaskoy Mantecola: 92425 Pressione: 3,5 bar Diametro: 1"
VX5	VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO 2 UFFICI Marca: Eih Mantecola: E-246510 Volume: 50 l Pressione: 1,5 bar	M4	MISCELATRICE CIRCUITO 4 SEMINTERRATO Marca: Landaskoy Mantecola: 92425 Pressione: 3,5 bar Diametro: 1"
VX6	VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO 3 BIBLIOTECA Marca: Eih Mantecola: E-34682 Volume: 24 l Pressione: 3 bar	M5	MISCELATRICE CIRCUITO 5 PIANO RALZATO Marca: Landaskoy Mantecola: 92425 Pressione: 3,5 bar Diametro: 1"
VX7	VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO 4 SEMINTERRATO Marca: Eih Mantecola: E-309119 Volume: 80 l Pressione: 1,5 bar	M6	MISCELATRICE CIRCUITO 6 PIANO PRIMO Marca: Landaskoy Mantecola: 92425 Pressione: 3,5 bar Diametro: 1"
VX8	VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO 5 PIANO RALZATO Marca: Eih Mantecola: E-316776 Volume: 100 l Pressione: 1,5 bar	M7	MISCELATRICE CIRCUITO 7 PIANO SECONDO Marca: Landaskoy Mantecola: 92425 Pressione: 3,5 bar Diametro: 1"
VX9	VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO 6 PIANO PRIMO Marca: Eih Mantecola: E-312467 Volume: 100 l Pressione: 1,5 bar	M8	MISCELATRICE CIRCUITO 8 PIANO TERZO Marca: Landaskoy Mantecola: 92425 Pressione: 3,5 bar Diametro: 1"
VX10	VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO 7 PIANO SECONDO Marca: Eih Mantecola: E-294818 Volume: 35 l Pressione: 1,5 bar	S1	SCAMBIATORE PRIMARIO Modello: P4210-45E/L102 Capacità: 1,440 kW
VX11	VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO 8 PIANO TERZO Marca: Eih Mantecola: E-347390 Volume: 24 l Pressione: 2,5 bar		
PO1	POMPA DI CIRCOLAZIONE GT1 Marca: Grundfos Mantecola: 10001946 Potenza [kW]: 1,043		
PO2	POMPA DI CIRCOLAZIONE GT2 Marca: Grundfos Mantecola: 10001946 Potenza [kW]: 1,043		
PO3	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 1 PARTE VECCHIA Marca: Grundfos Mantecola: - Potenza [kW]: 2		
PO4	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 2 UFFICI Marca: Grundfos Mantecola: - Potenza [kW]: 0,12		
PO5	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 3 BIBLIOTECA Marca: Grundfos Mantecola: - Potenza [kW]: 0,12		
PO6	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 4 SEMINTERRATO Marca: Grundfos Mantecola: - Potenza [kW]: 0,12		
PO7	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 5 PIANO RALZATO Marca: Grundfos Mantecola: - Potenza [kW]: 0,12		
PO8	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 6 PIANO PRIMO Marca: Grundfos Mantecola: - Potenza [kW]: 0,12		
PO9	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 7 PIANO SECONDO Marca: Grundfos Mantecola: - Potenza [kW]: 0,46		
PO10	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 8 PIANO TERZO Marca: Grundfos Mantecola: - Potenza [kW]: 0,4		

LEGENDA TUBAZIONI

TUBAZIONE DI MANDATA ACQUA CALDA IN ACCIAIO NERO COIBENTATO
TUBAZIONE DI RITORNO ACQUA CALDA IN ACCIAIO NERO COIBENTATO
TUBAZIONE DI ADDUZIONE GAS METANO A VISTA IN ACCIAIO VERNICIATO GIALLO

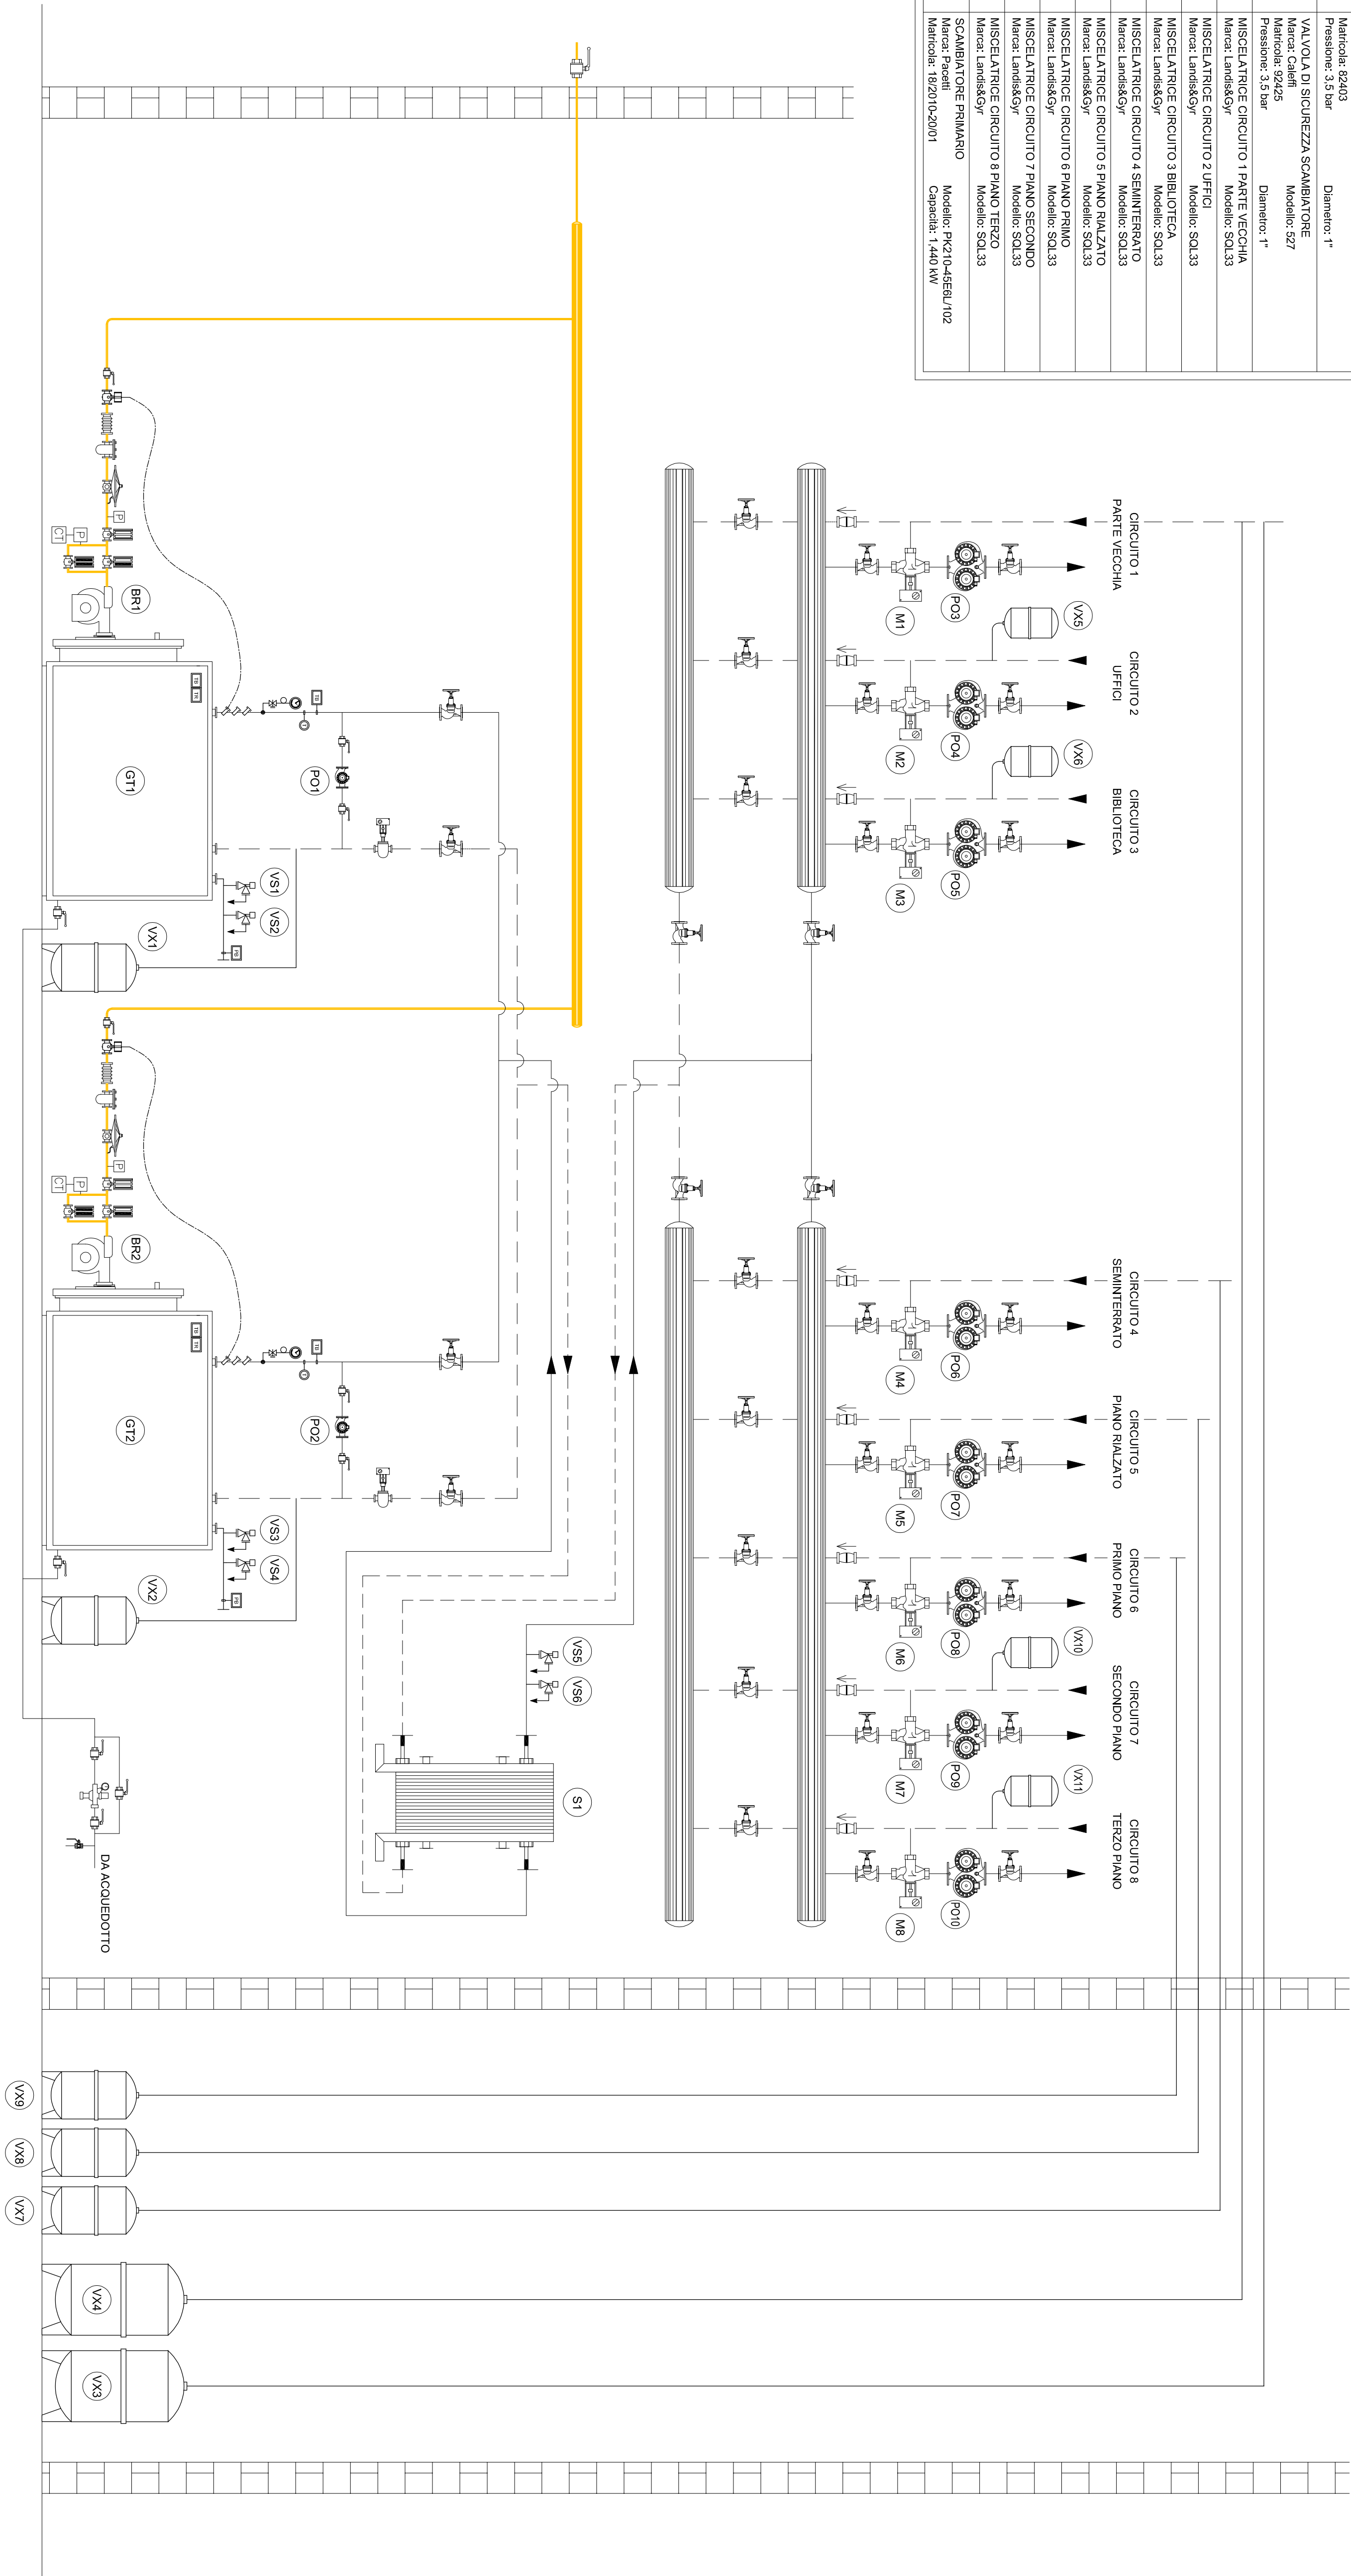

Provincia di Parma

IMPIANTO: RISCALDAMENTO ACQUA CALDA
EDIFICIO: ISSS "ZAPPA-FERRMI" - Via Cacchioli
LUOGO: BORGO VAL DI TARO

TAVOLA
N°
MISC-C-47

DISEGNO
NON IN
SCALA