


Sottocentrale Termica Ampliamento 2

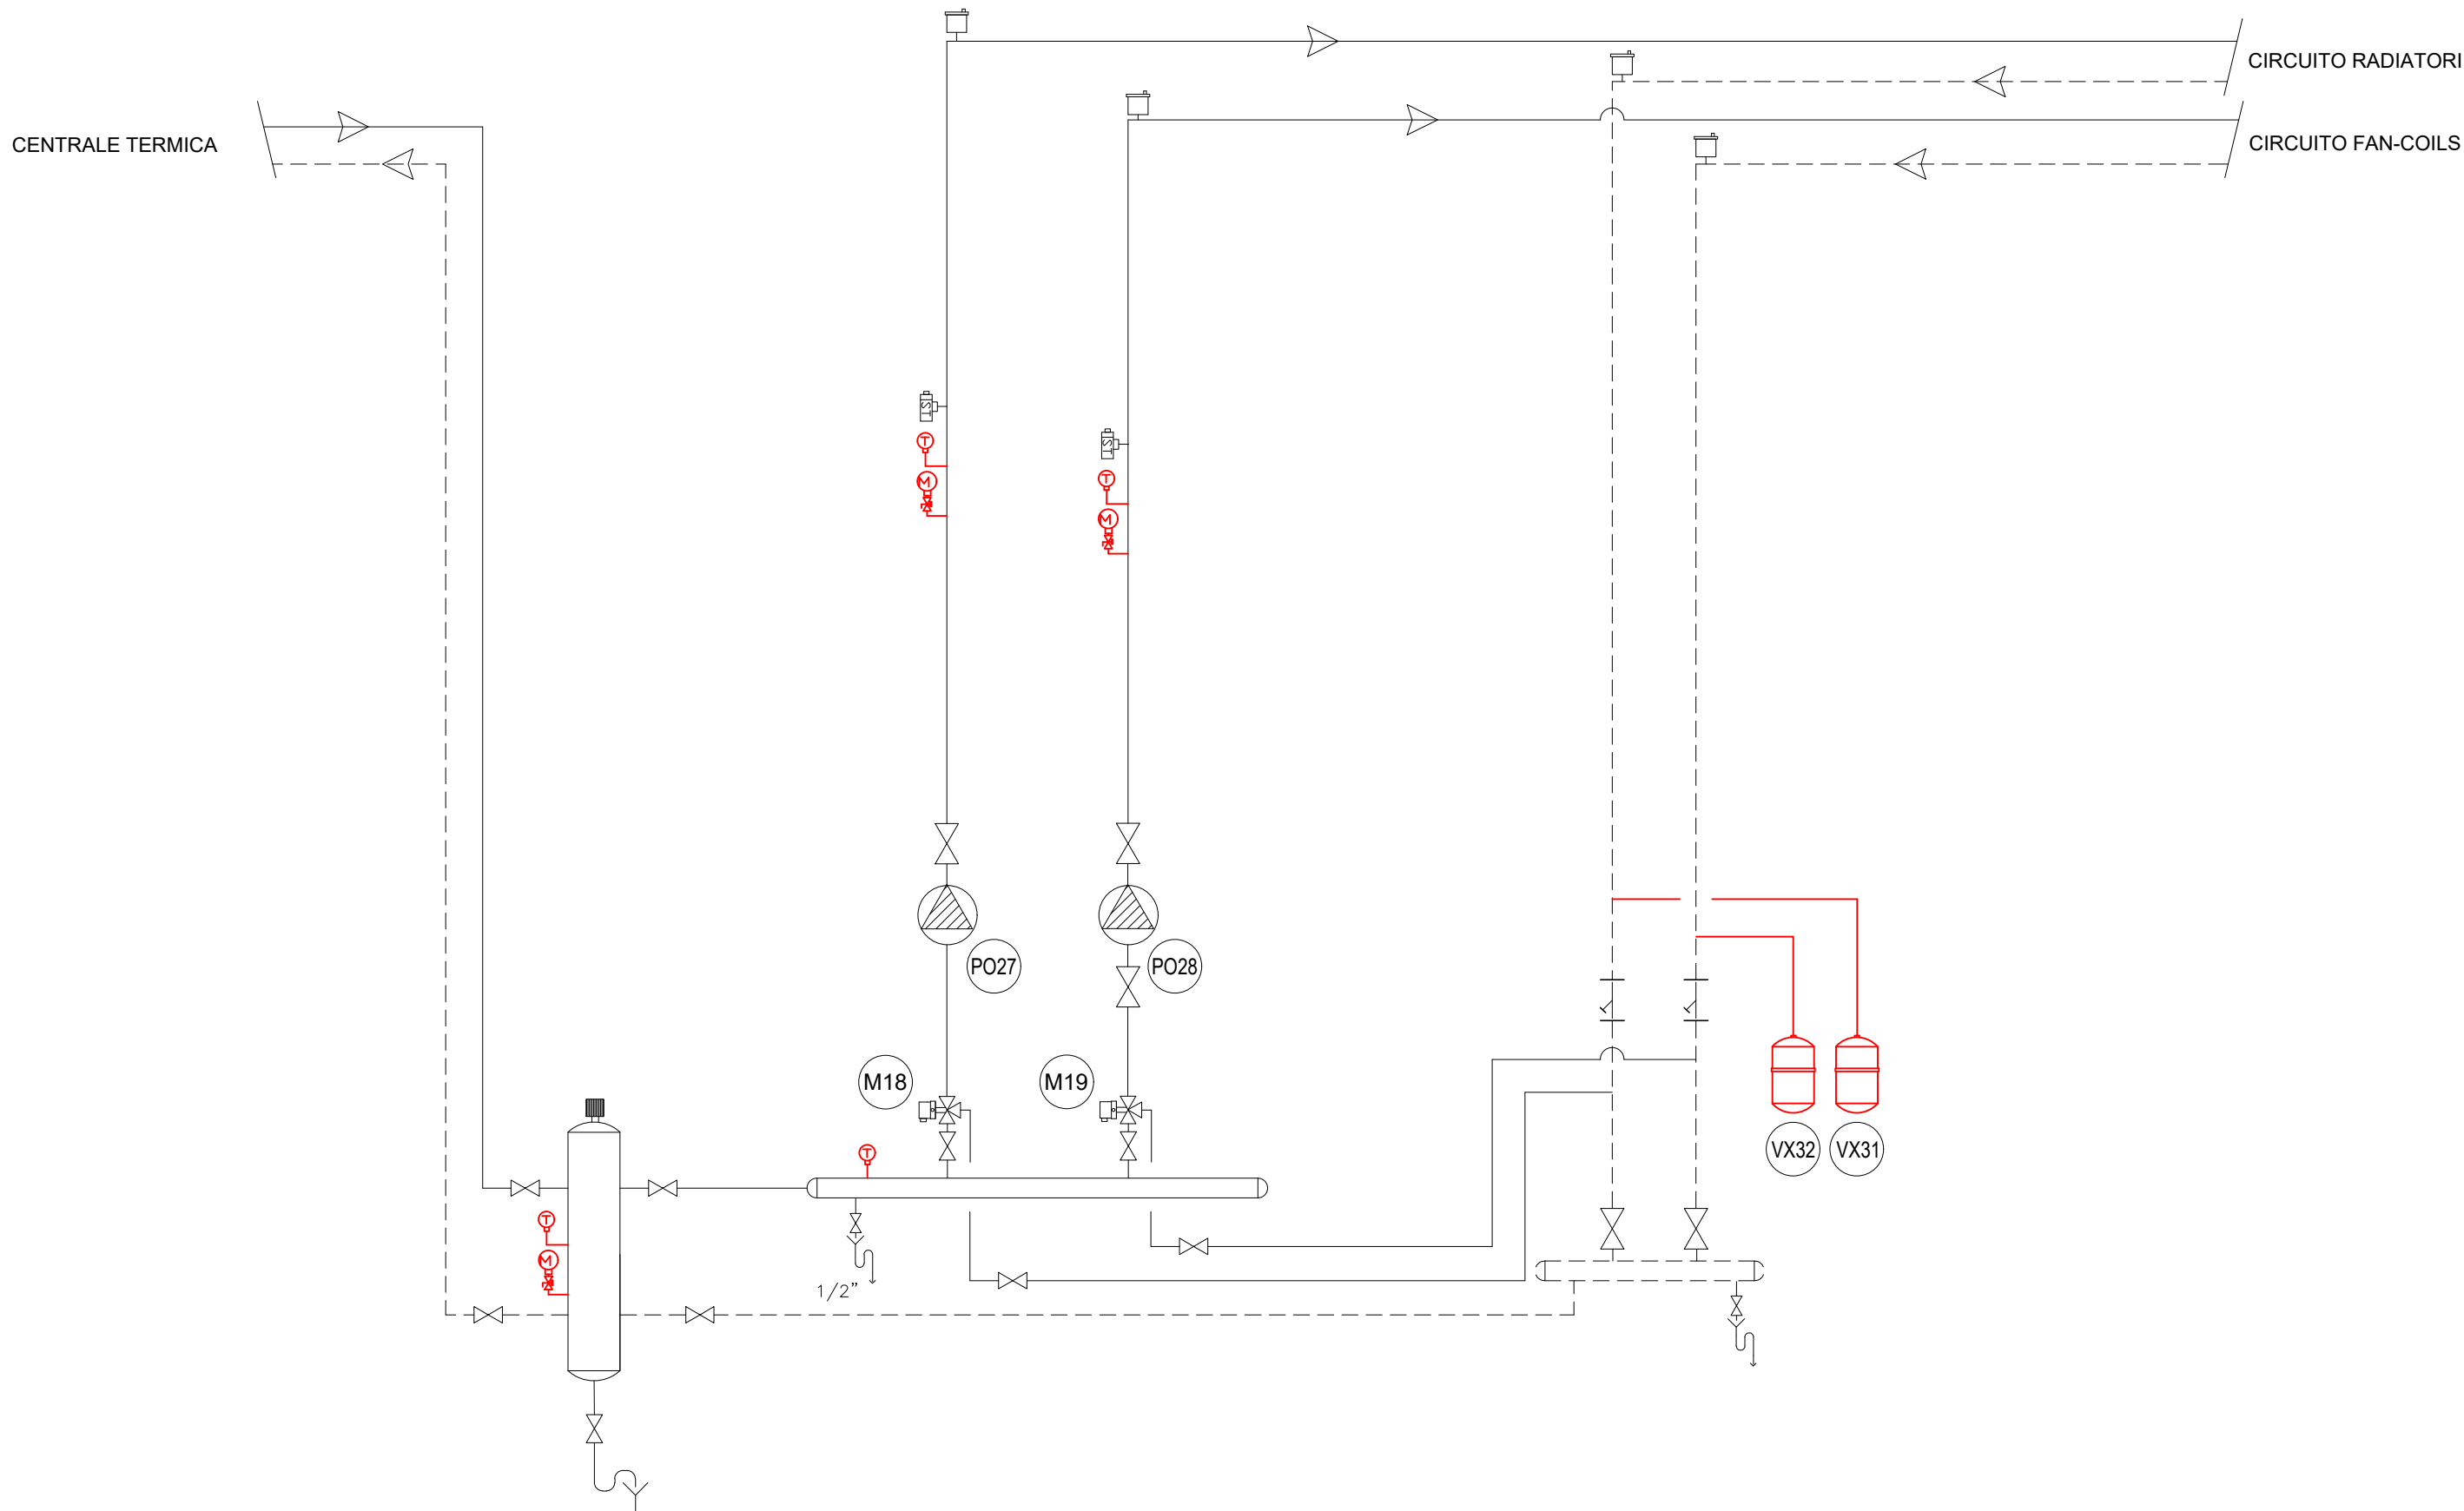

LEGENDA TUBAZIONI

	TUBAZIONE DI MANDATA ACQUA CALDA IN ACCIAIO NERO COIBENTATO
	TUBAZIONE DI RITORNO ACQUA CALDA IN ACCIAIO NERO COIBENTATO

LEGENDA COMPONENTI

	VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO 9.4 AMPLIAMENTO 2-3 TECNOLOGIA RADIATORI Marca: Varem Matricola: 837721817 Volume: 35 lt	Codice: STARVAREM LR-CE Precarica: 1,5 bar
	VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO 9.5 AMPLIAMENTO 2-3 TECNOLOGIA VENTILCONVETTORI Marca: Varem Matricola: L14701132 Volume: 100 lt	Codice: MAXIVAREM UR Precarica: 1,5 bar
	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 9.4 AMPLIAMENTO 2-3 TECNOLOGIA RADIATORI Marca: Lowara Matricola: - Potenza [kW]: 0,34	Modello: TC 32-10 Tipo: singola
	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 9.5 AMPLIAMENTO 2-3 ITIS TECNOLOGIA VENTILCONVETTORI Marca: Lowara Matricola: - Potenza [kW]: 1,47	Modello: FC65-14T Tipo: singola
	MISCELATRICE CIRCUITO 9.4 AMPLIAMENTO 2-3 TECNOLOGIA RADIATORI Marca: Coster	Modello: CLNV118
	MISCELATRICE CIRCUITO 9.5 AMPLIAMENTO 2-3 TECNOLOGIA VENTILCONVETTORI Marca: Coster	Modello: CLE168C1



Provincia di Parma

IMPIANTO: RISCALDAMENTO ACQUA CALDA
EDIFICIO: ITIS L. DA VINCI SEDE - Via Toscana n°10
PIANO: INTERRATO

DATA:

DISEGNO
NON IN
SCALA