


Sottocentrale Termica Ampliamento 3



LEGENDA TUBAZIONI	
	TUBAZIONE DI MANDATA ACQUA CALDA IN ACCIAIO NERO COIBENTATO
	TUBAZIONE DI RITORNO ACQUA CALDA IN ACCIAIO NERO COIBENTATO

LEGENDA COMPONENTI	
	VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO 9.2 AMPLIAMENTO 2-3 BERTOLUCCI RADIATORI Marca: Zilmet Matricola: 071A077745 Volume: 35 lt Codice: - Precarica: 1,5 bar
	VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO 9.3 AMPLIAMENTO 2-3 BERTOLUCCI VENTILCONVETTORI Marca: Zilmet Matricola: 081A022078 Volume: 105 lt Codice: 130 cal pro Precarica: 1,5 bar
	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 9.2 AMPLIAMENTO 2-3 BERTOLUCCI RADIATORI Marca: Lowara Matricola: - Potenza [kW]: 0,34 Modello: TC 32-10 Tipo: singola
	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 9.3 AMPLIAMENTO 2-3 BERTOLUCCI VENTILCONVETTORI Marca: Lowara Matricola: 00508 Potenza [kW]: 1,1 Modello: FCE 40-125/11/A Tipo: singola
	MISCELATRICE CIRCUITO 9.2 AMPLIAMENTO 2-3 BERTOLUCCI RADIATORI Marca: Coster Modello: CLF168
	MISCELATRICE CIRCUITO 9.3 AMPLIAMENTO 2-3 BERTOLUCCI VENTILCONVETTORI Marca: Coster Modello: CLF168

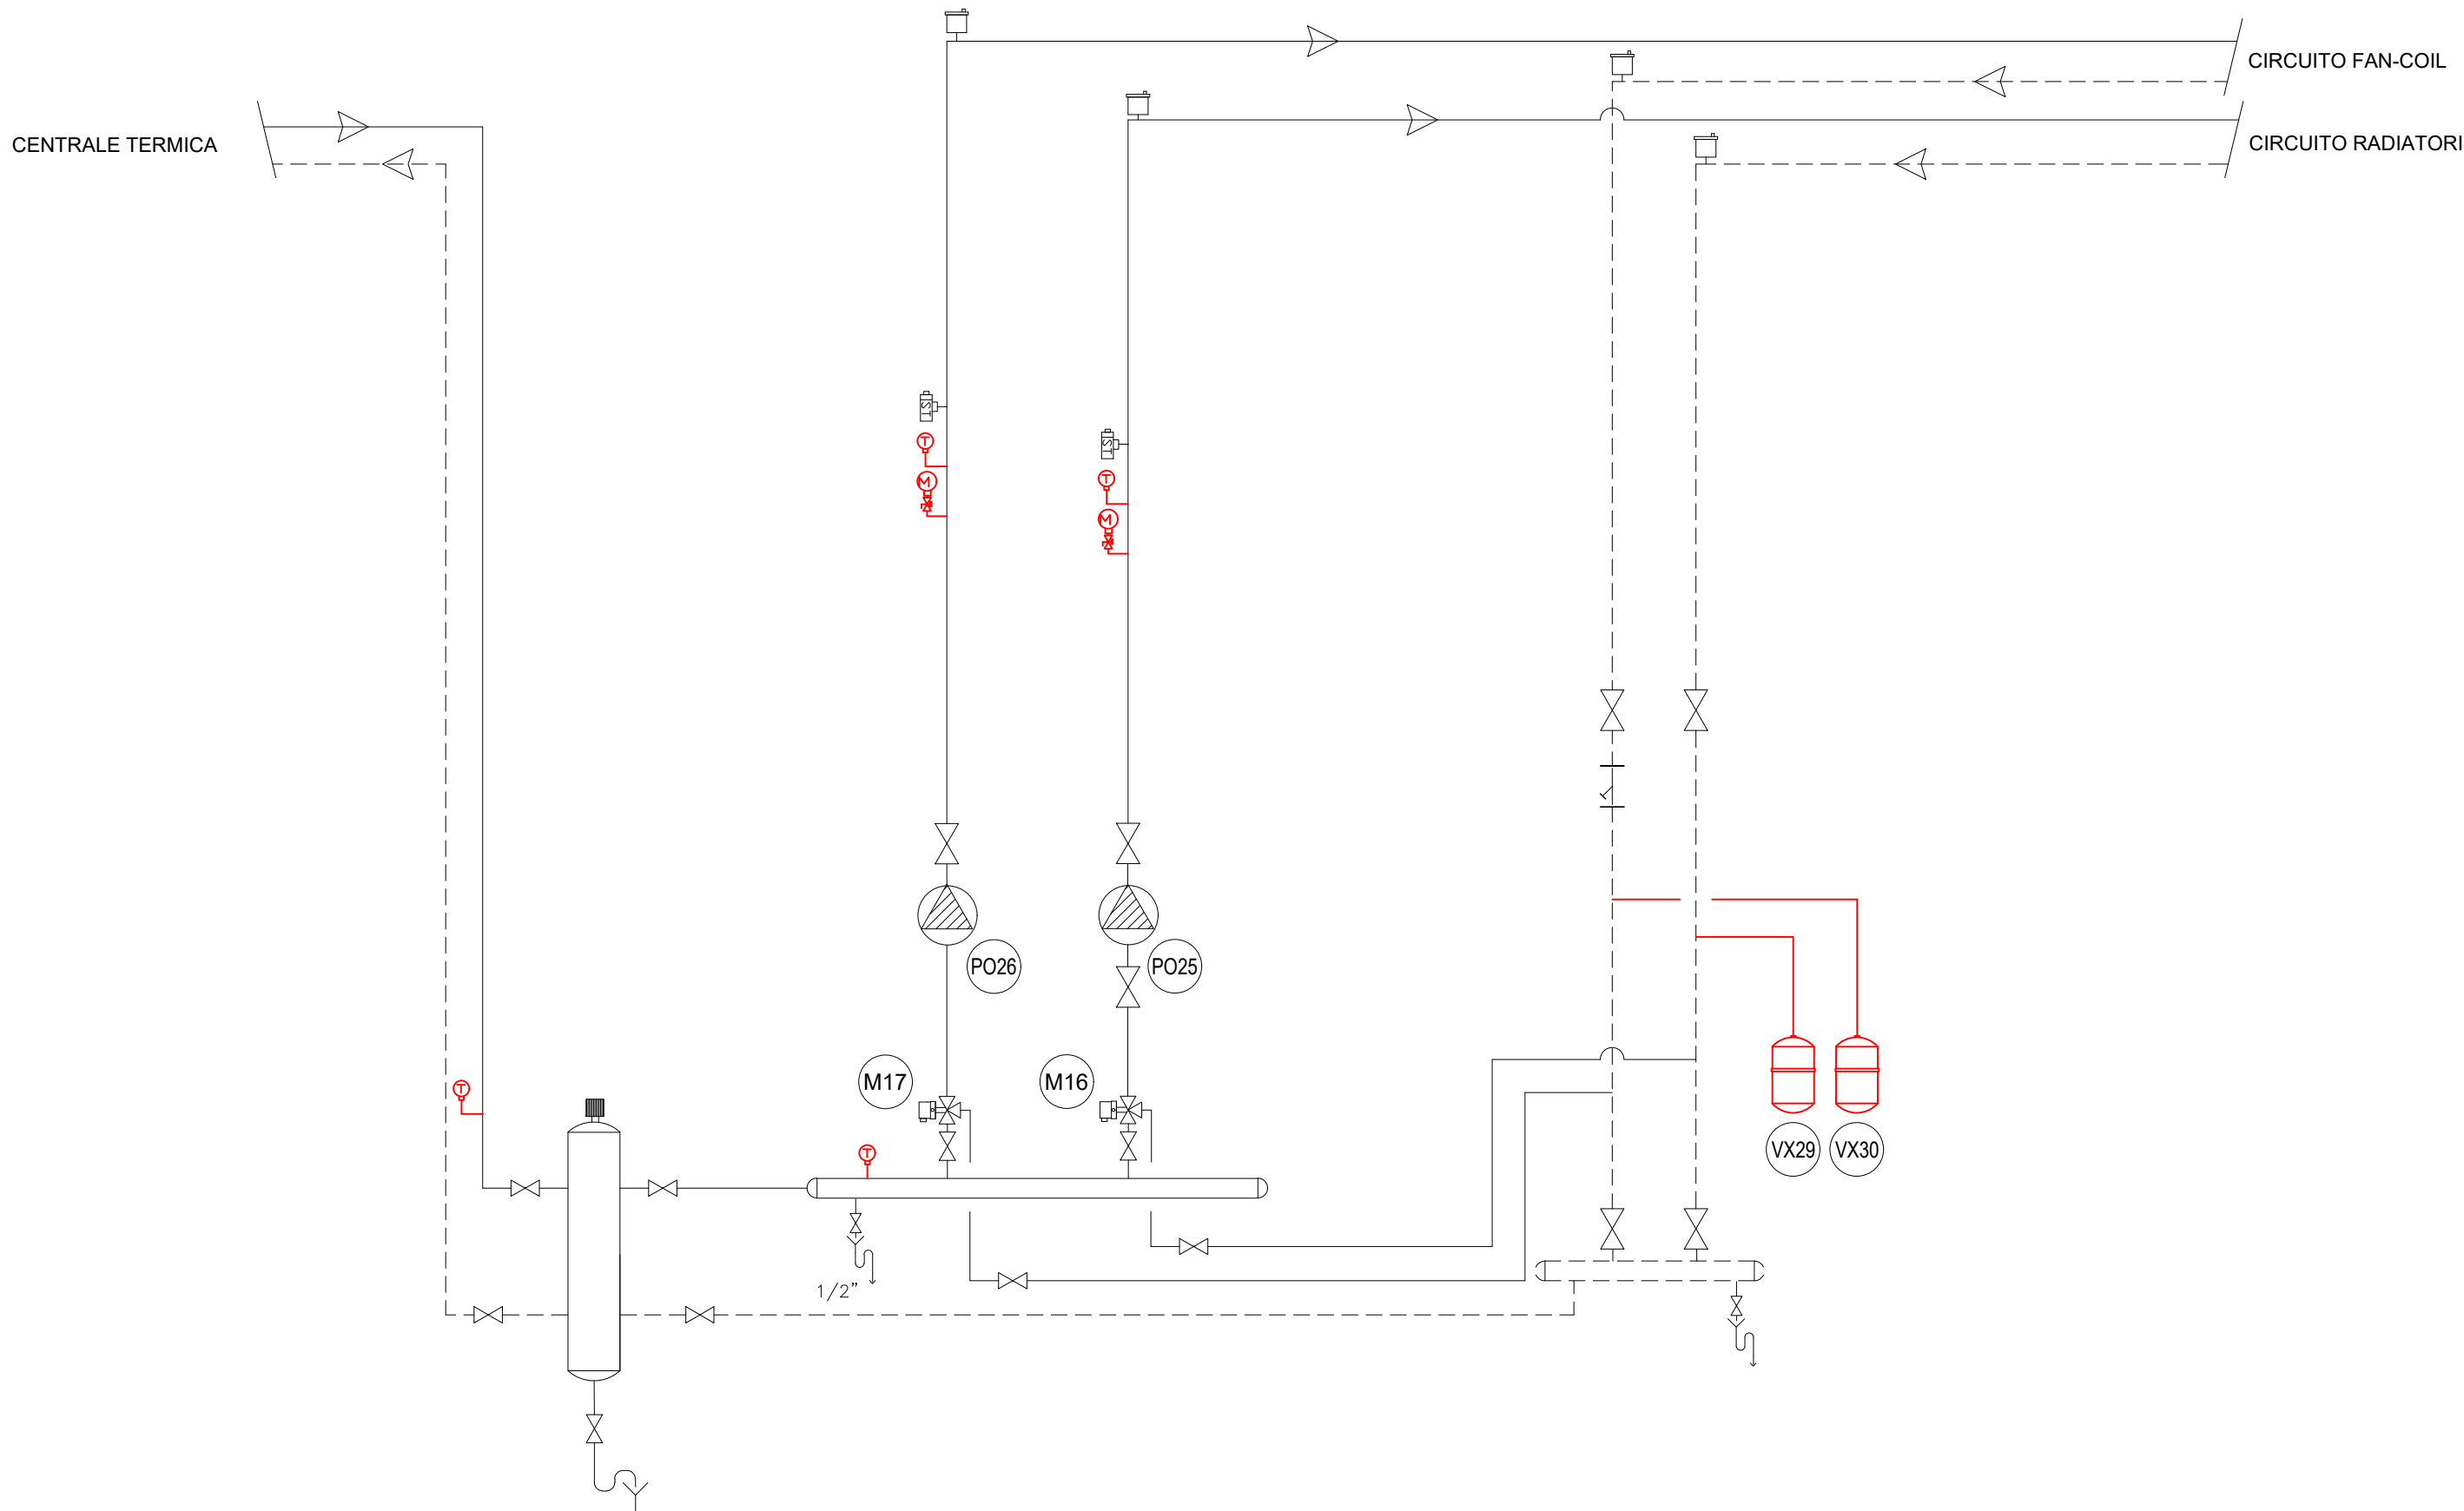

Provincia di Parma

IMPIANTO: RISCALDAMENTO ACQUA CALDA
EDIFICIO: ITIS L. DA VINCI SEDE - Via Toscana n°10
PIANO: INTERRATO

DATA:

DISEGNO
NON IN
SCALA