



Sottocentrale Termica Laboratori chimica

LEGENDA TUBAZIONI	
<div></div>	TUBAZIONE DI MANDATA ACQUA CALDA IN ACCIAIO NERO COIBENTATO
<div></div>	TUBAZIONE DI RITORNO ACQUA CALDA IN ACCIAIO NERO COIBENTATO

LEGENDA COMPONENTI	
<div>VX27</div>	VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO 9.1 AMPLIAMENTO 2-3 SST UTA LABORATORI CHIMICA Marca: Zilmet Matricola: 071A182241 Volume: 35 lt Codice: 130 cal pro Precarica: 1,5 bar
<div>P024</div>	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 9.1 AMPLIAMENTO 2-3 SST UTA LABORATORI CHIMICA Marca: Grundfos Matricola: 96402103 Potenza [kW]: 0,72 Modello: UPS 50-120F Tipo: singola
<div>M15</div>	MISCELATRICE CIRCUITO 9.1 AMPLIAMENTO 2-3 SST UTA LABORATORI CHIMICA Marca: Coster Modello: CH218



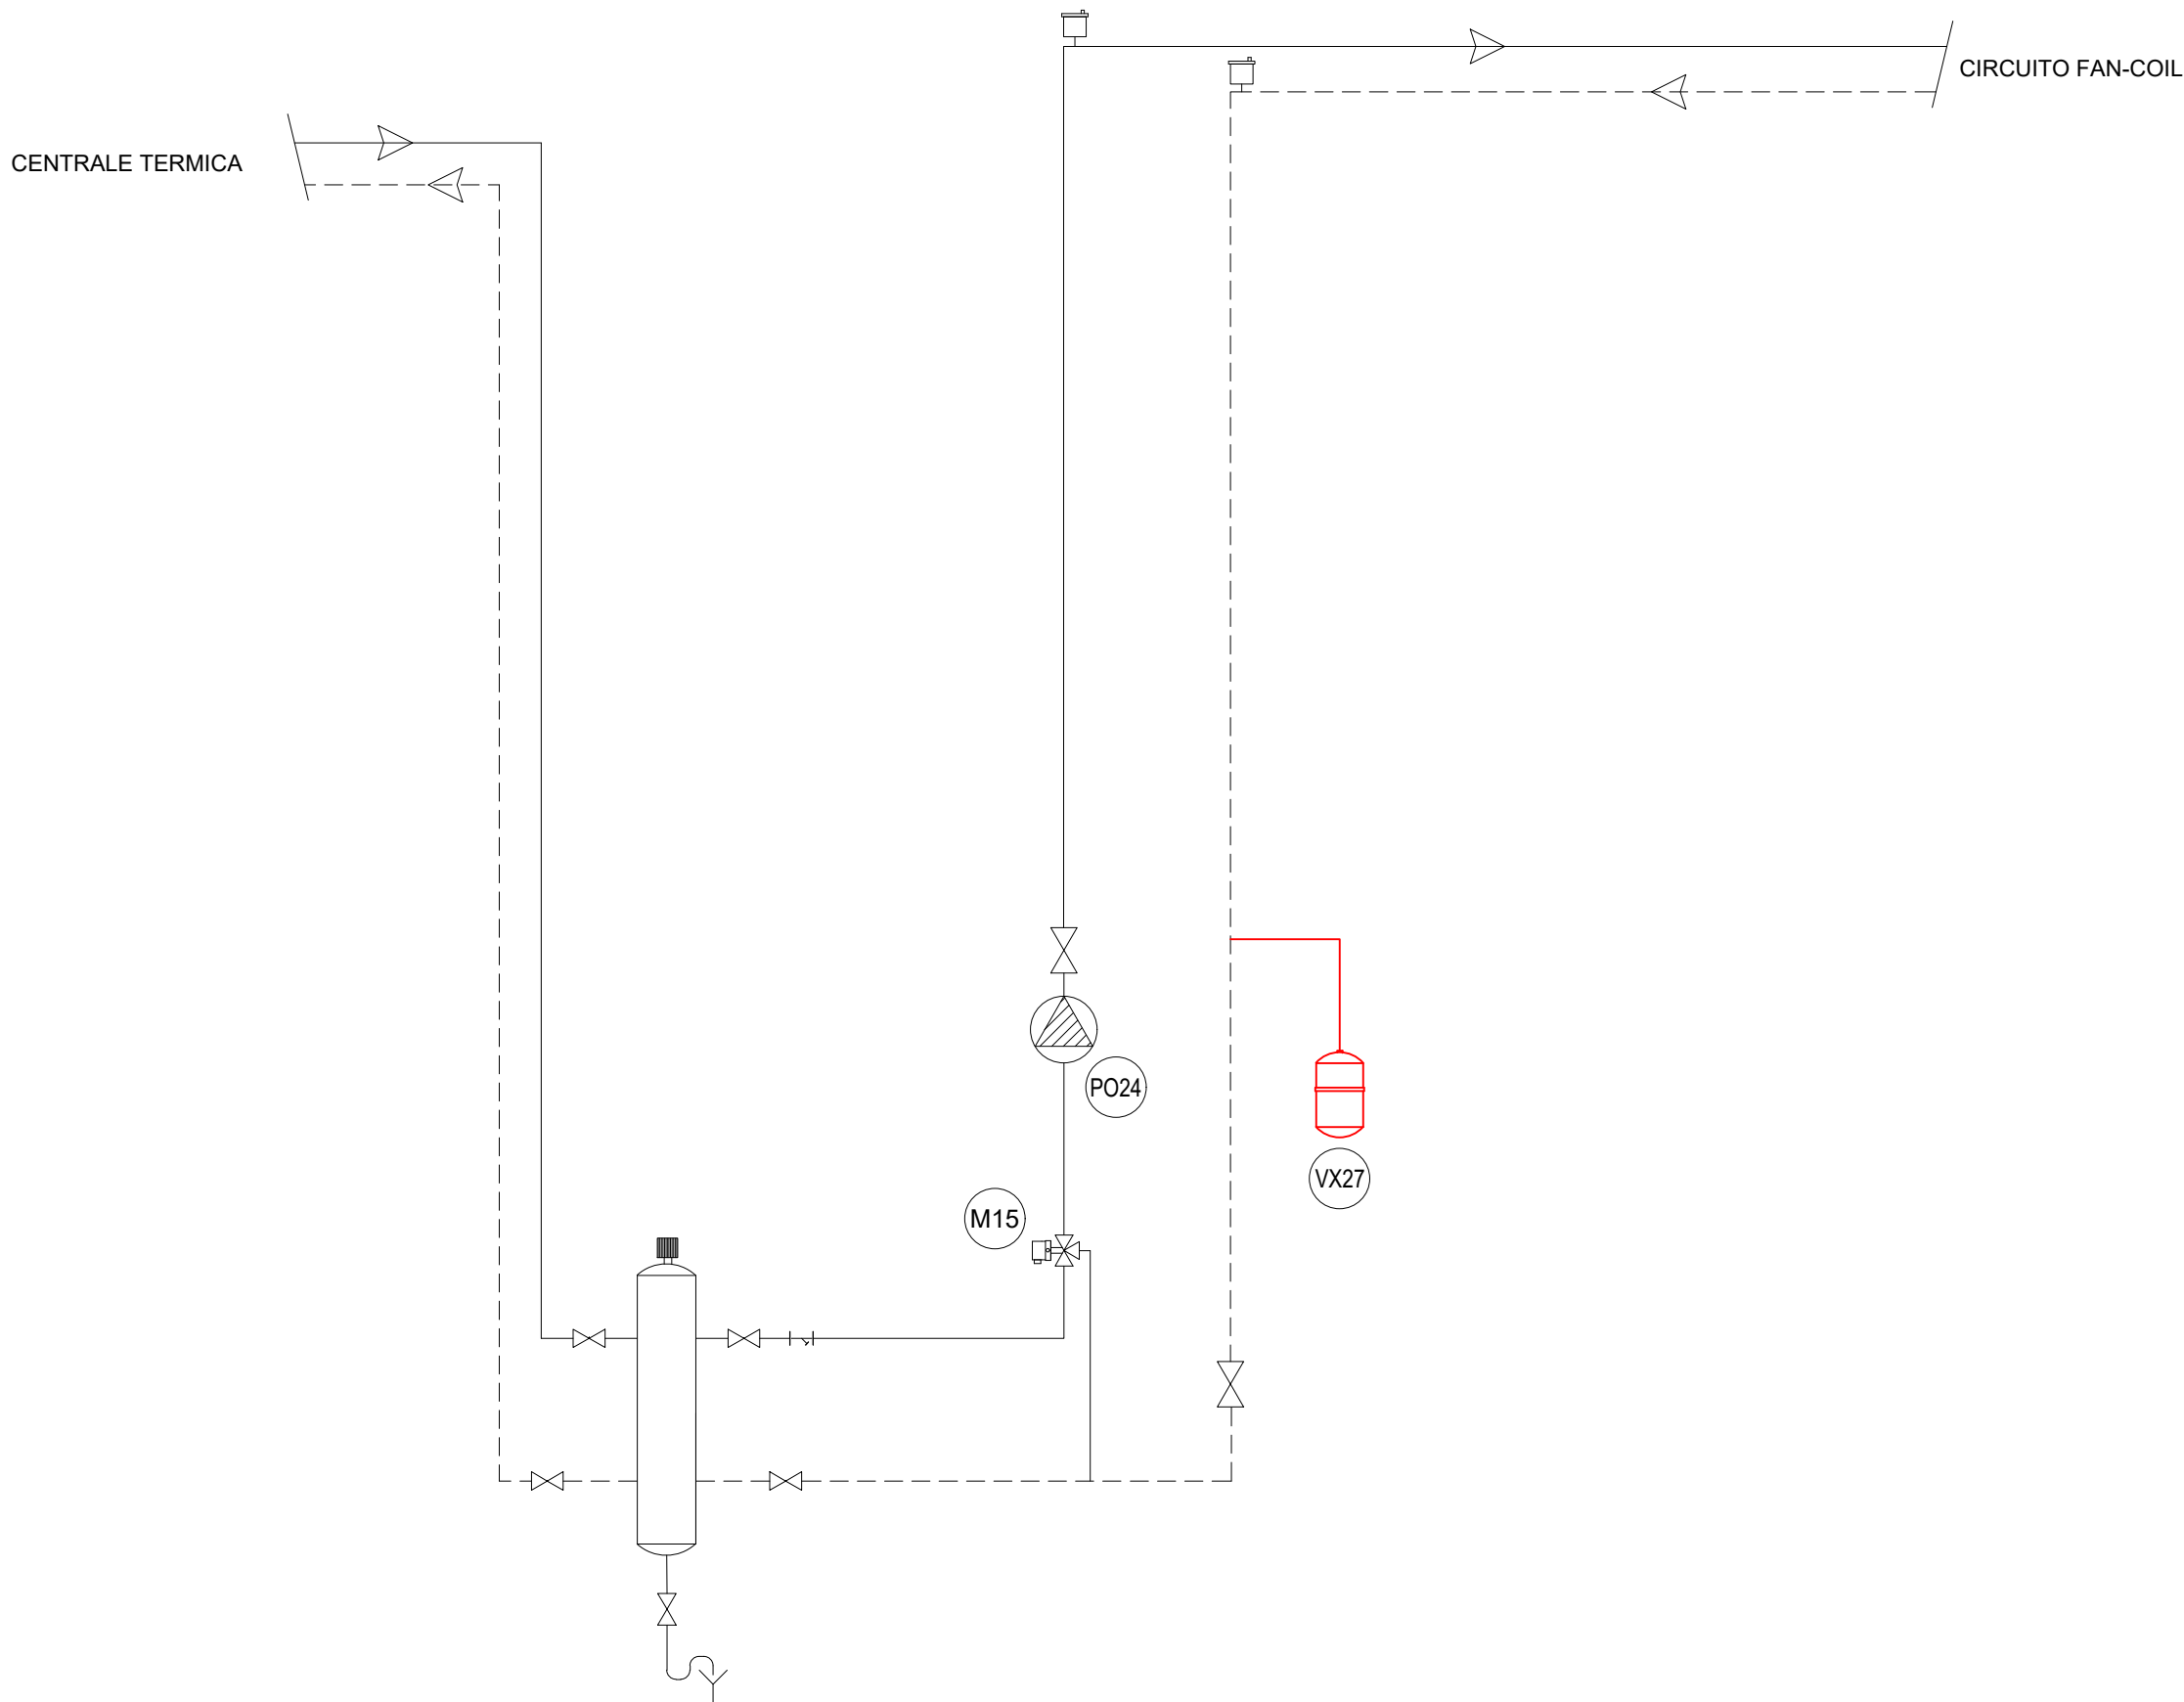

Provincia di Parma

IMPIANTO: RISCALDAMENTO ACQUA CALDA

EDIFICIO: ITIS L. DA VINCI SEDE - Via Toscana n°10

PIANO: INTERRATO

DATA:

DISEGNO
NON IN
SCALA